




شرکت گاز استان فارس

راهنمای زمان اطلاع رسانی به سطوح مختلف سازمان با توجه به نوع حادثه

همکار گرامی :			
این سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت یکپارچه شرکت گاز استان فارس قرار دارد. خواهشمند است در نگهداری، اجرا و استفاده مناسب از این سند، کنترل و دقت لازم را به عمل آورید.			
نام و نام خانوادگی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	اصغر عمادی سیروس جوکار	محمدحسن خاکباز	محمودرضا رزم
سمت سازمانی	-کارشناس مدیریت بحران -رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	رئیس امور HSE و پدافند غیرعامل	رئیس برنامه ریزی
تاریخ و امضاء	 اصغر عمادی کارشناس مدیریت بحران  سیروس جوکار سرپرست پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	 محمد حسن خاکباز رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل	 محمودرضا رزم رئیس برنامه ریزی




حوادث گروه الف: حوادث که موجب صدمه دیدن ایستگاههای تقلیل فشار CGS گردد

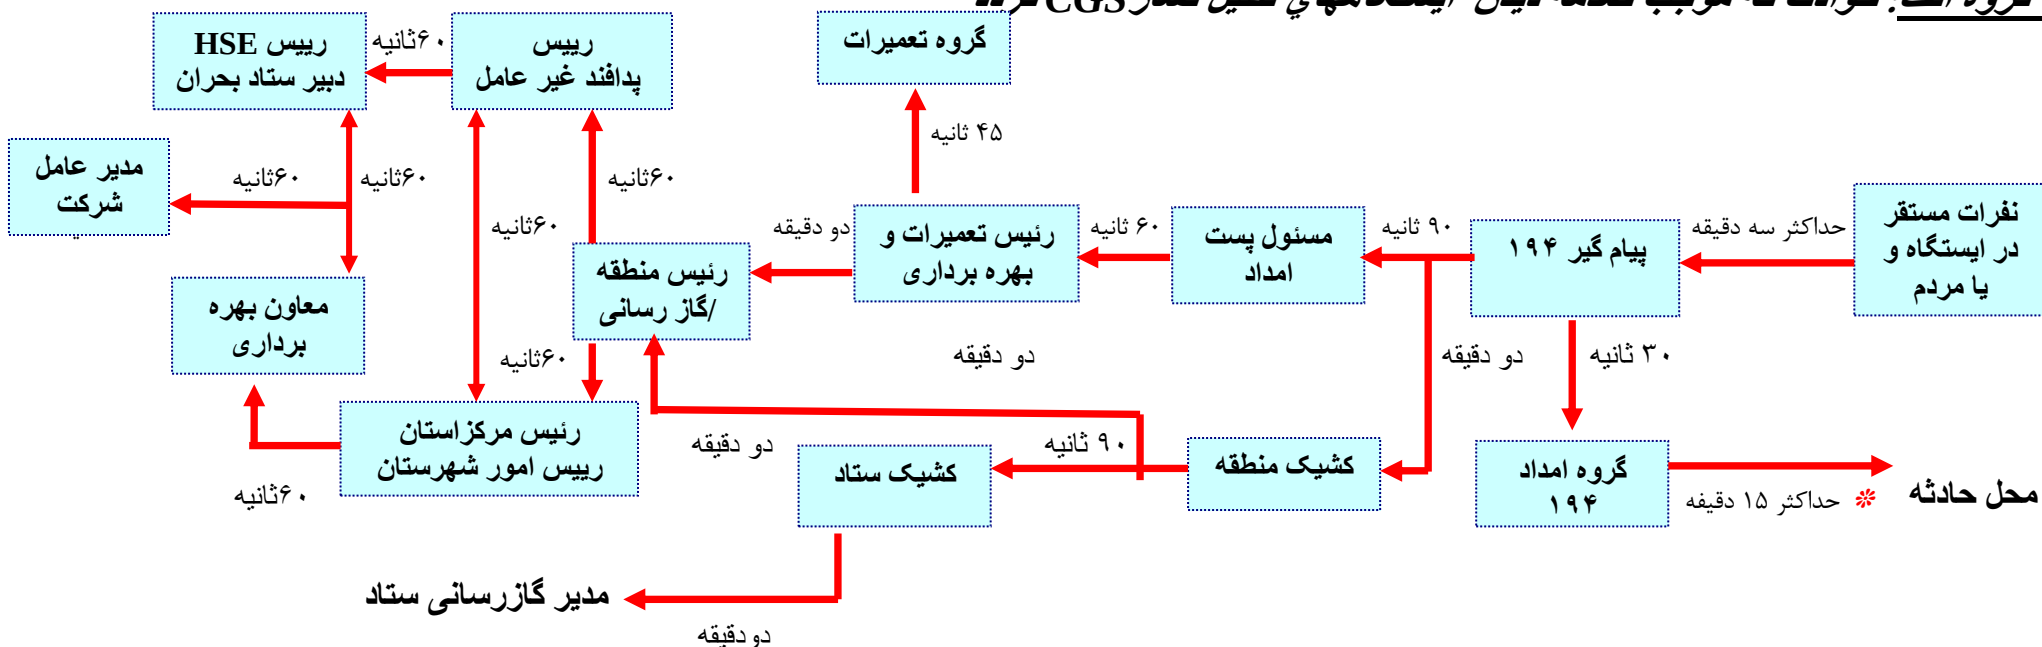

***:** زمان رسیدن گروه امداد به محل حادثه (ایستگاه CGS) با توجه به بعد مسافت می باشد لازم به ذکر است در ایستگاه های CGS شیراز و ایستگاه شماره یک مرودشت دارای نیروی حراست (هر سه ایستگاه) بوده و نیروهای ابزار دقیق در (ایستگاه شماره یک و دو شیراز) حضور ۲۴ ساعته دارند. ایستگاه شماره یک و سه شیراز دارای سیستم مانیتورینگ (پایش از راه دور) می باشد همچنین شهرهای جهرم، فسا و آباده دارای سیستم مانیتورینگ (پایش از راه دور) می باشد. بقیه ایستگاه ها توسط نفرات امداد کنترل می گردد.




حوادث گروه ب: شکستگی خطوط لوله دور شهری. (شبکه تغذیه با فشار حدود 250psi)

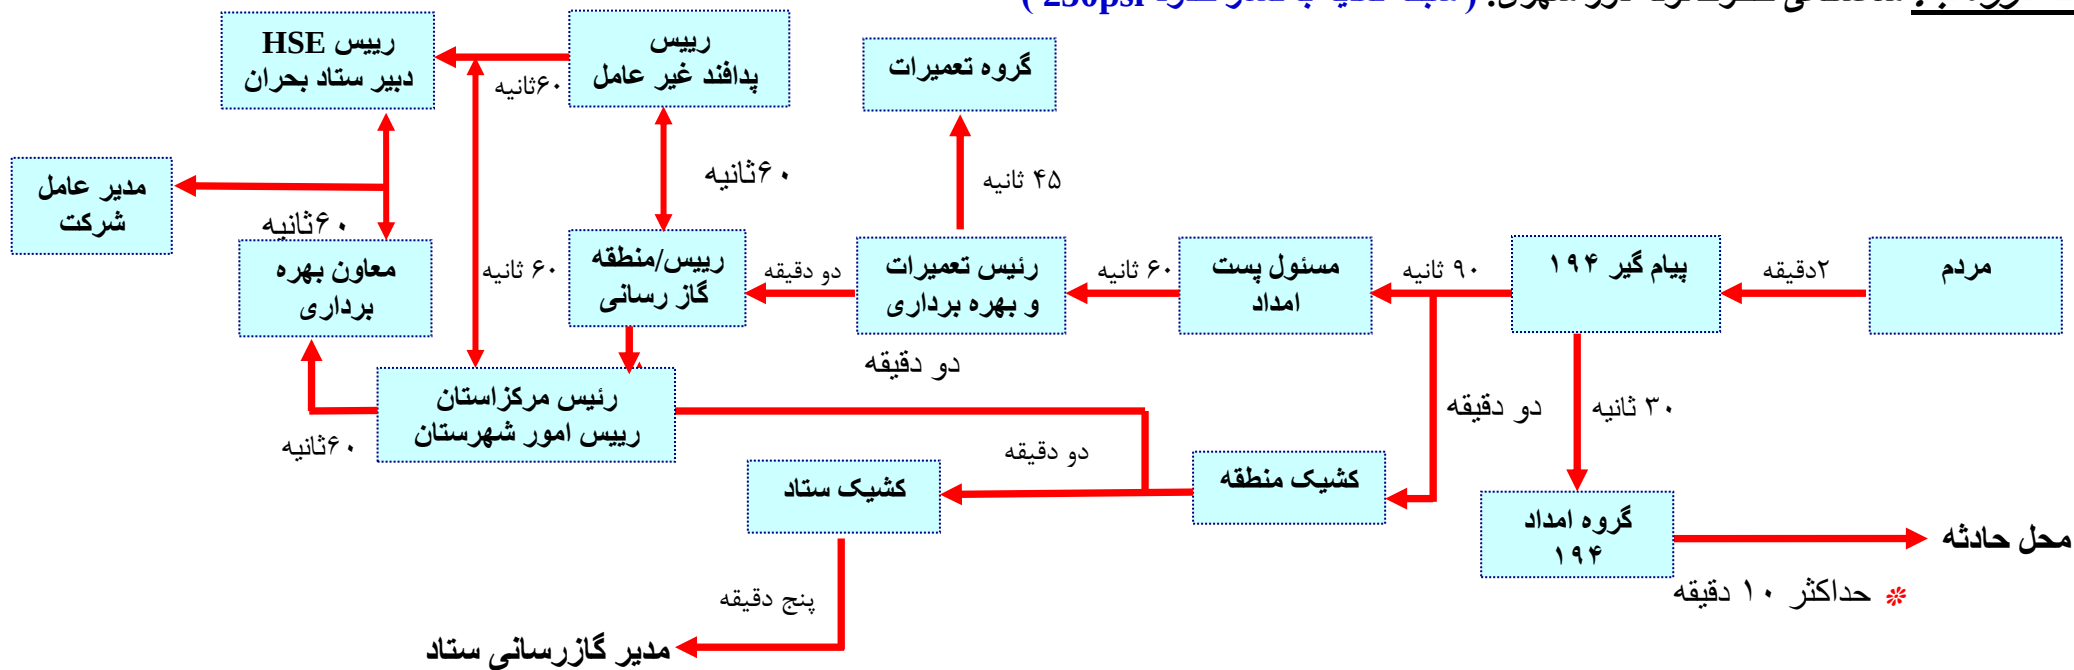

* زمان رسیدن گروه امداد به محل حادثه با توجه به بعد مسافت و ترافیک در شهر مشخص شده است




حوادث گروه ج: شکستگی های شبکه شهری. (شبکه با فشار حدود 60PSI)

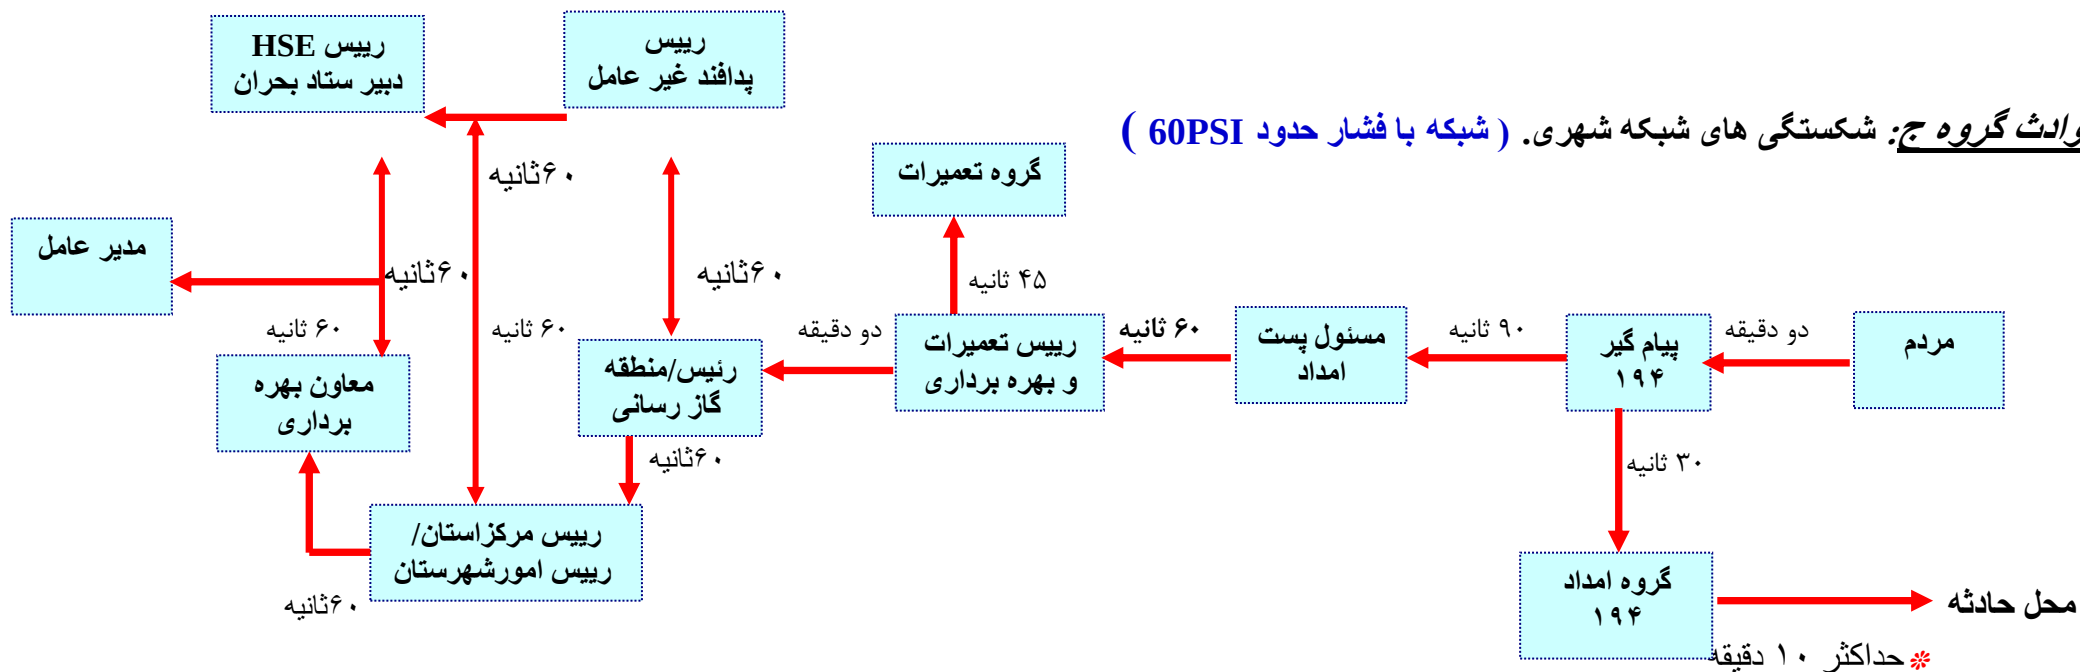

***: زمان رسیدن گروه امداد به محل حادثه با توجه به بعد مسافت و ترافیک در شهر مشخص شده است**



حوادث گروه ۱: شکستگی انشعاب، هر نوع نشتی مربوط به تشکیلات زیرزمین و آتش سوزی در اماکنی که مصرف کننده گاز هستند یا در مجاورت تاسیسات گازرسانی.

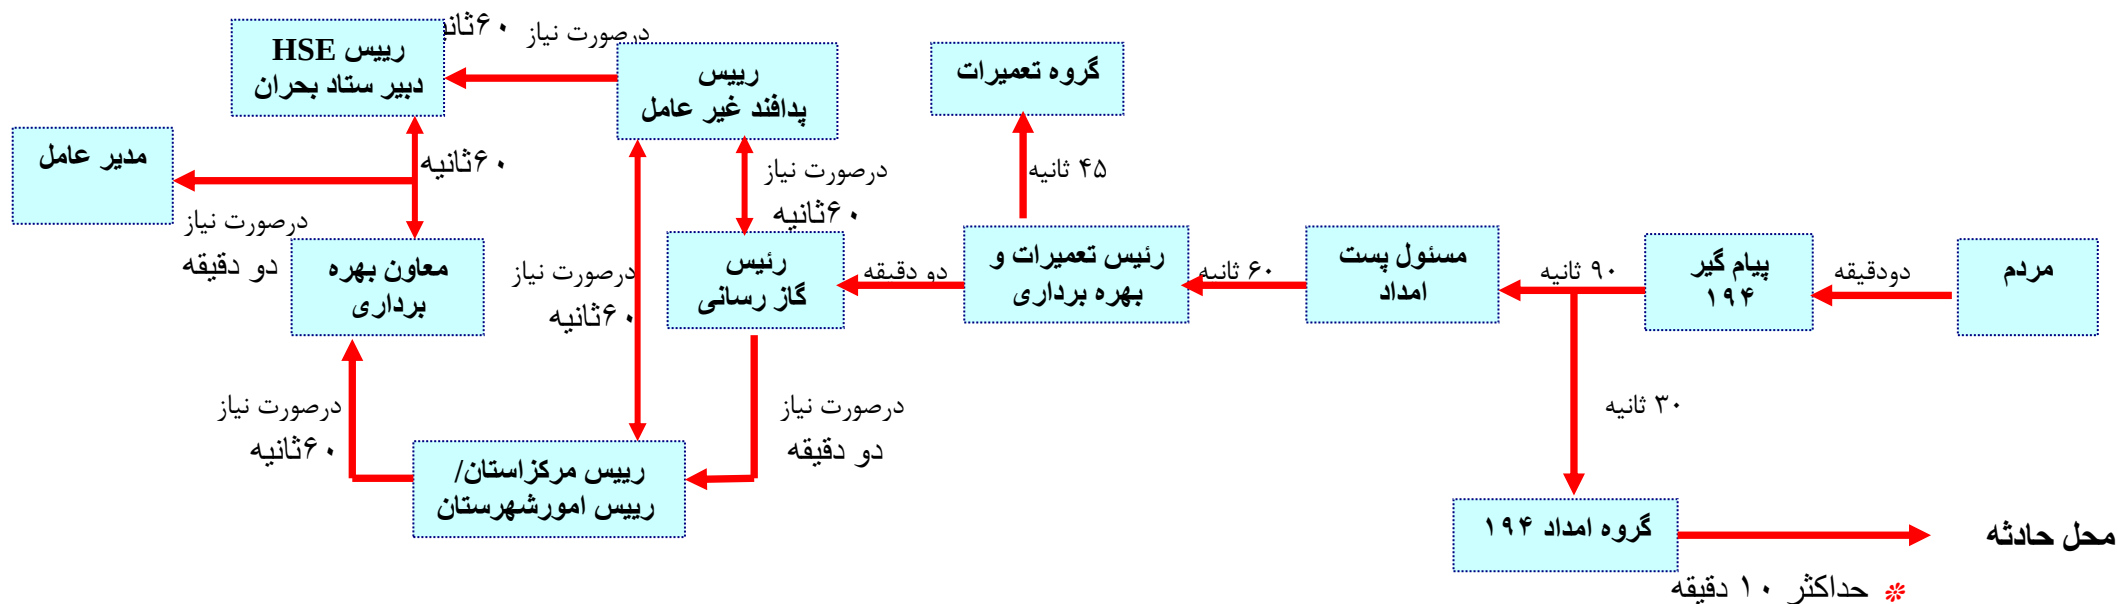


❖ حوادث برخورد علمک در همان لحظه حادثه به معاونت بهره برداری و مدیر عامل گزارش نمی شود مگر در موارد استثنای و با توجه به شدت حادثه . البته در گزارشات روزانه و ماهیانه امداد و تعمیرات ثبت می گردد.

❖ زمان رسیدن به محل حادثه با توجه به بعد مسافت و ترافیک در شهر مشخص شده است.



حوادث گروه ه: نشتی جزئی مربوط به اتصالات رگولاتور کنتورها و افت فشار گاز مصرف کنندگان.

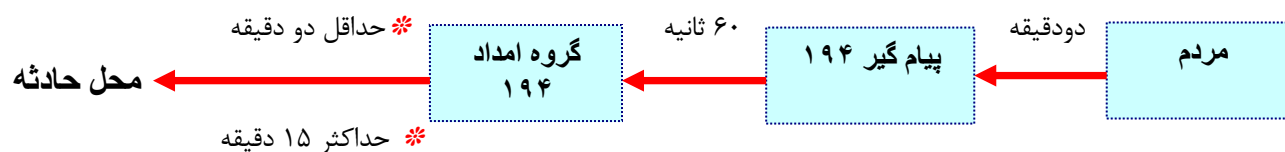

*: زمان رسیدن به محل حادثه با توجه به بعد مسافت و ترافیک در شهر مشخص شده است.